



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323


e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.43260.5.11.2016.TN

Strzelce Opolskie, dnia 14 lutego 2017 r.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

Dla obszaru gminy Jemielnica
na dzień 31.12.2016 r.

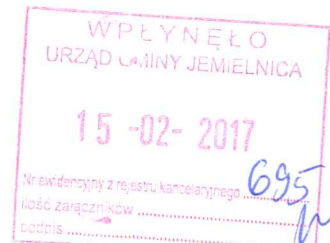

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z okresowymi ocenami jakości wody przesłanymi pismami nr: HK.43260.5.2.2016.MP z dnia 19.02.2016 r., HK.43260.5.4.2016.MP z dnia 09.05.2016 r., HK.43260.5.5.2016.TN z dnia 27.07.2016 r., HK.43260.5.5.2016.MP z dnia 17.08.2016 r., HK.43260.5.10.2016.TN z dnia 30.11.2016 r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Jemielnica na terenie gminy Jemielnica.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonywało poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i instalacji wodociągowych dostarczających wodę w wodociągu publicznym Jemielnica.

1. Producentem wody w wodociągu publicznym Jemielnica są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie.

2. Średnia dobowa produkcja wody w 2016 r. kształtowała się na poziomie 506 m³/d.

3. Wodociąg zaopatruje około 7826 ludzi w Jemielnicy, Gąsiorowicach, Łaziskach, Barucie, Centawie, Piotrówce oraz Wierchlesiu.

4. Woda pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

5. Nie dochodziło do przekroczeń bakteriologicznych. W ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia w dniu 29.06.2016 r. pobrano do badań próbkę wody pochodzącej z Przedszkola Publicznego w Piotrówce, w której stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu (100 µg/l). W dniu 03.06.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia pobrano próbkę wody w Stacji Uzdatniania Wody w Jemielnicy (woda uzdatniona), w której stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza (1068 µg/l). Ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie do picia wpływa na smak i wygląd wody, może powodować plamienie prania i urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej.

6. Nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Wydano decyzję finansową w związku z przekroczeniem fizykochemicznym.

8. Działania naprawcze były prowadzone w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu w wodzie i polegały na usunięciu awarii napowietrzacza w instalacji usuwania żelaza i manganu w Stacji Uzdatniania Wody w Jemielnicy.

9. Woda w wodociągu publicznym Jemielnica jest uzdatniana, prowadzone jest odżelazianie i odmanganianie wody.